


Vers. v. 27.11.11  
Gust

230V vom Atmos  
Zuleitung zum RG-  
Vent.

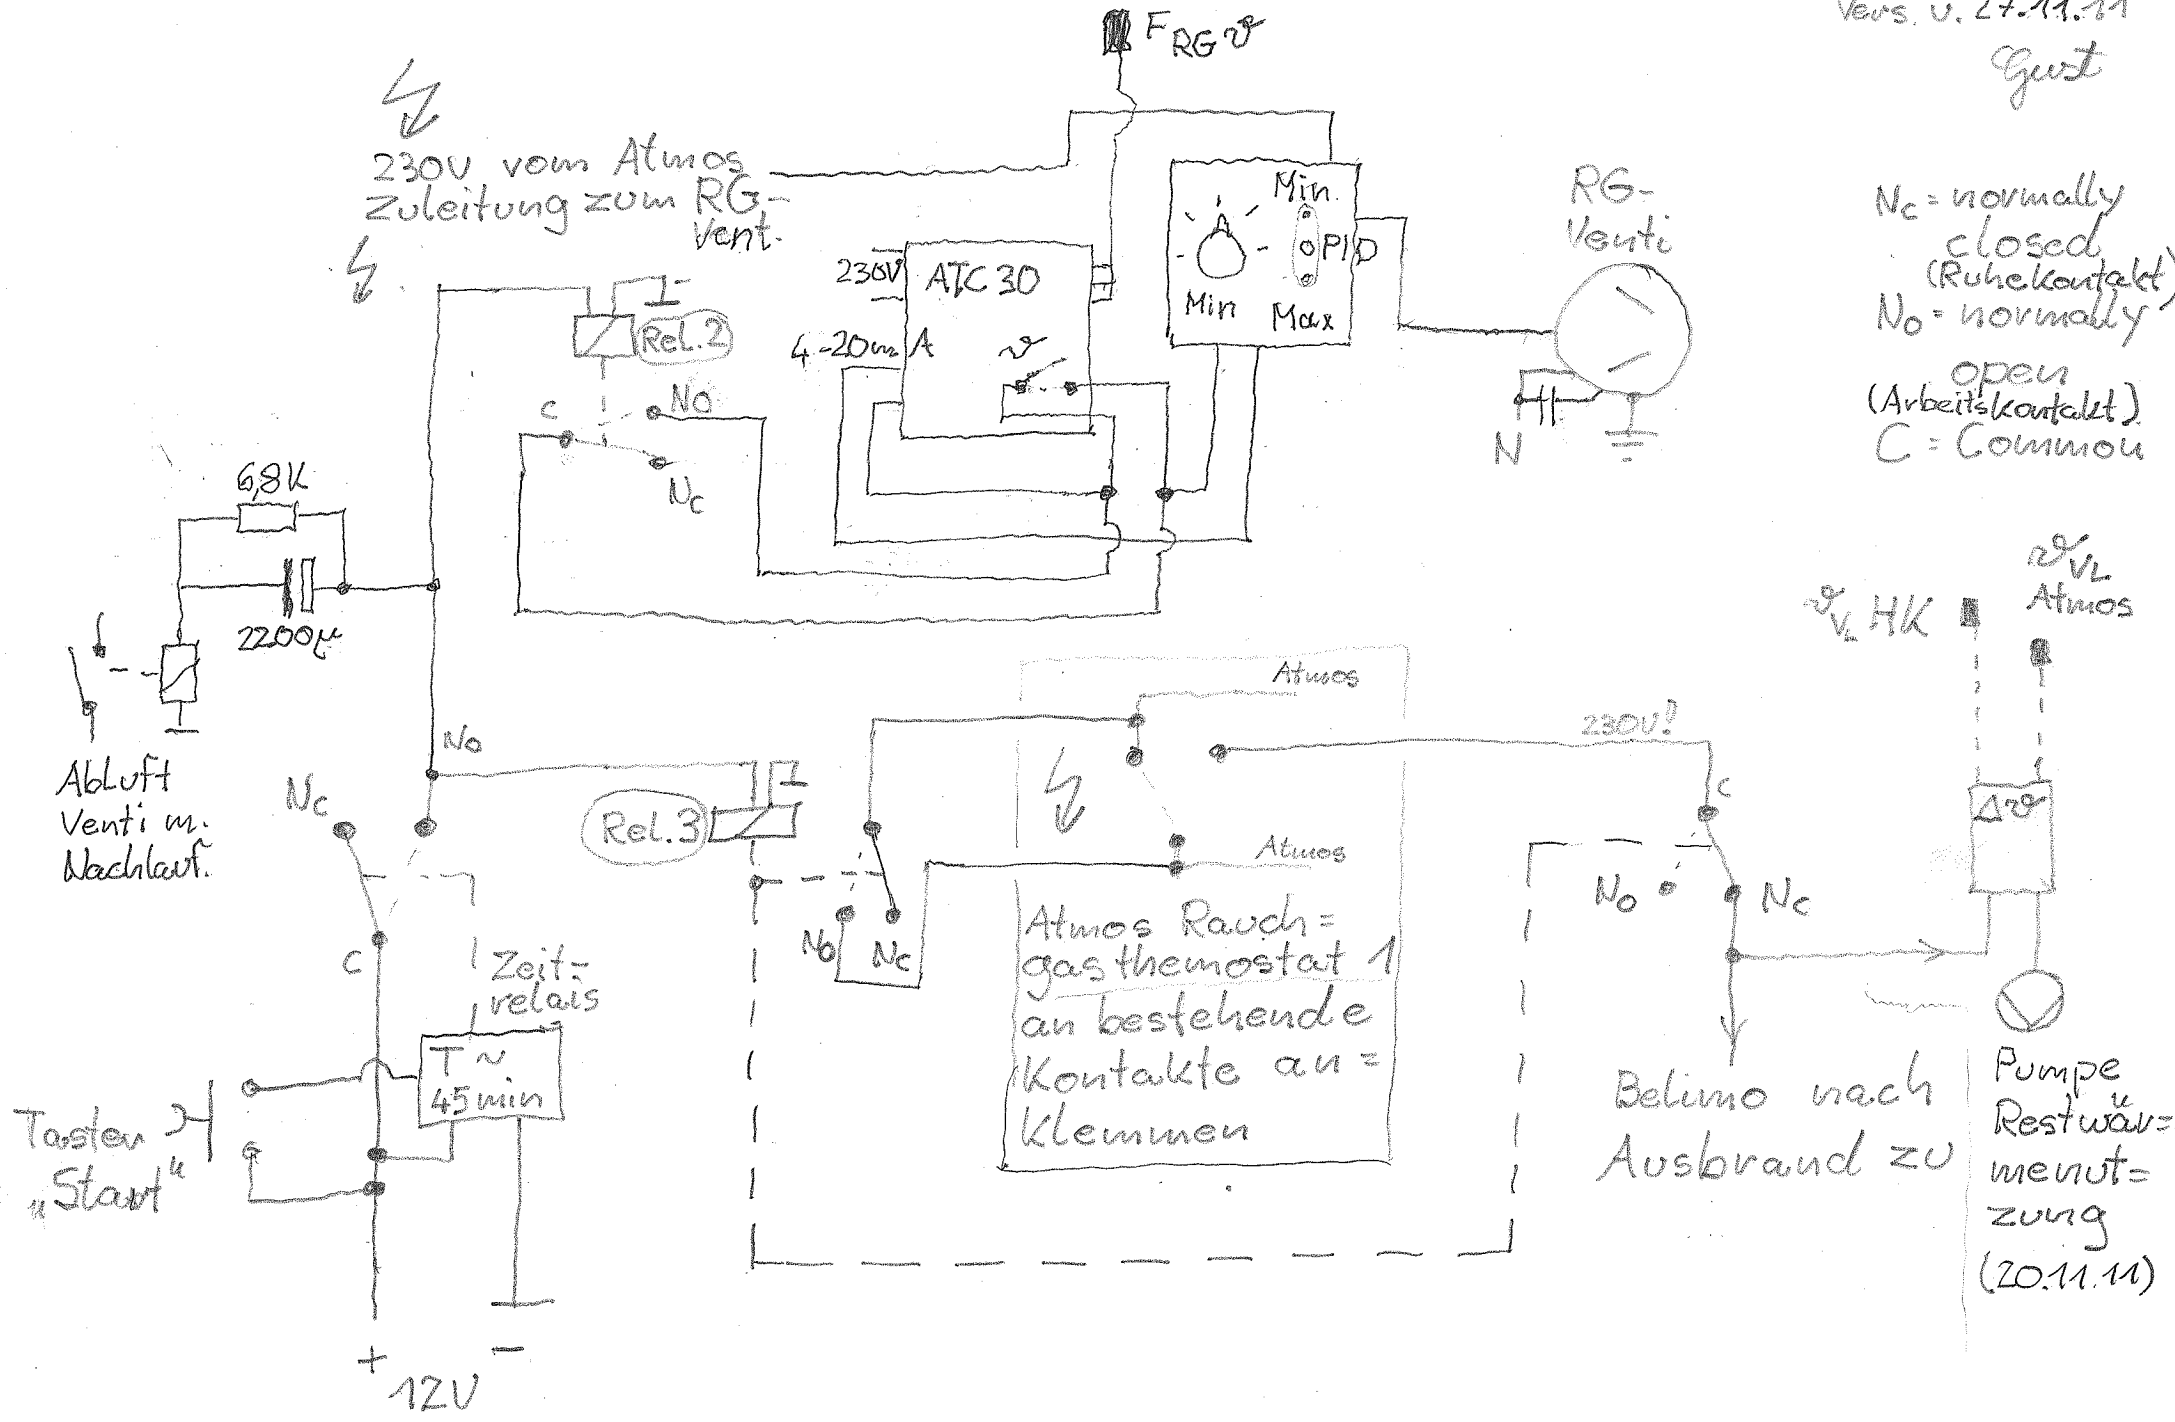

Nc = normally closed (Ruhekontakt)  
No = normally open (Arbeitskontakt)  
C = Common

Abluft  
Venti m.  
Nachlauf.

Tasten  
"Start"

Atmos Rauch-gas thermostat 1  
an bestehende  
Kontakte an =  
Klemmen

Belimo nach  
Ausbrand zu

Pumpe  
Restwärme-  
nutzung  
(20.11.11)